

控制编号:Q/YZJ/C02

检 测 报 告

第 1 页,共 5 页

样品编号:YZ230711WL06

样品类别:管网水

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918



检测报告

样品编号: YZ230711WL06

第2页,共5页

样品名称:管网水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:翠竹花苑徐金华家

采样日期:2023.07.11

检测日期:2023.07.11

报告日期:2023.07.18

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

检测结论: 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人: 李慧明

编制日期: 2023.7.18

审核人: 秦燕

审核日期: 2023.7.18

签发人: 苏如

签发日期: 2023.7.18



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ230711WL06

第3页,共5页

| 检测结果: | | | 标准限值 | 检测依据 |
|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------------|
| 检测项目名称 | 检测结果 | 单位 | (GB5749-2022) | |
| 1 总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 2 菌落总数 | 15 | CFU/mL | 100 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 3 砷 | <0.001 | mg/L | 0.01 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 4 镉 | <0.0005 | mg/L | 0.005 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 5 铅 | <0.005 | mg/L | 0.01 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 6 汞 | <0.0001 | mg/L | 0.001 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 7 色度(铂钴色度单位) | <5 | | 15 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 8 浑浊度 | 0.06 | NTU | 1 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 9 臭和味 | 无 | | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 10 肉眼可见物 | 无 | | 无 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| 11 铝 | 0.056 | mg/L | 0.2 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 12 铁 | <0.1 | mg/L | 0.3 | GB/T5750.6-2023(5.1) |
| 13 锰 | <0.05 | mg/L | 0.1 | GB/T5750.6-2023(6.1) |
| 14 铜 | <0.05 | mg/L | 1.0 | GB/T5750.6-2023(7.1) |
| 15 锌 | <0.05 | mg/L | 1.0 | GB/T5750.6-2023(8.1) |


扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ230711WL06

第4页,共5页

| 检测结果: | | | 标准限值 | |
|--------------------------------|--------|------|-----------------------------|-----------------------|
| 检测项目名称 | 检测结果 | 单位 | (GB5749-2022) | 检测依据 |
| 16 氯化物 | 21.5 | mg/L | 250 | GB/T5750.5-2023(5.1) |
| 17 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | 123 | mg/L | 450 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 18 pH | 7.68 | | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 19 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) | 1.36 | mg/L | 3 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 20 游离氯 | 0.1 | mg/L | 0.3~2(出厂水); ≥0.05(管网末梢水) | GB/T5750.11-2023(4.2) |
| 21 氨(以 N 计) | <0.025 | mg/L | 0.5 | GB/T5750.5-2023(11.3) |
| 以下空白 | | | | |

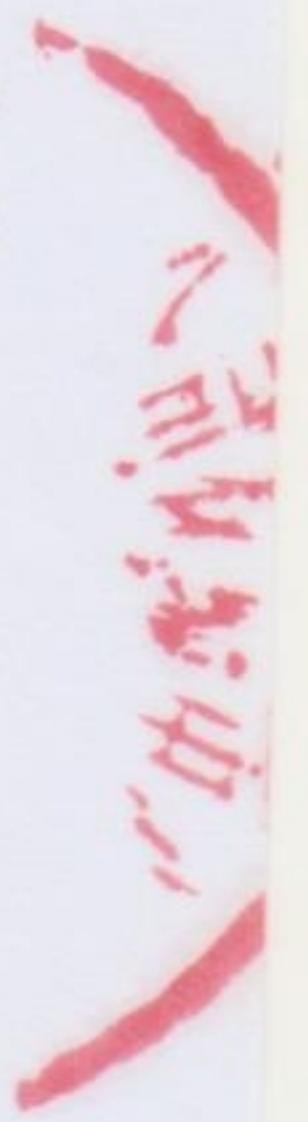

说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。