


扬中金州水务出厂水周报

检测日期 检测项目	11月 06日	11月 07日	11月 08日	11月 09日	11月10 日	11月 11 日	11月 12 日	GB5749-2022限值	单位
浊度	0.20	0.20	0.23	0.14	0.36	0.37	0.43	1	NTU
色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15	度
臭和味	0	0	0	0	0	0	0	无异臭、异味	/
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	/
高锰酸盐指数	1.09	1.11	1.13	1.06	1.04	1.14	1.07	3	mg/L
游离氯	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	≥0.3 出厂水中限值为2 管网末梢水≥0.05	mg/L
菌落总数	0	0	0	0	0	0	0		CFU/mL
总大肠菌群	0	0	0	0	0	0	0		MPN/100mL

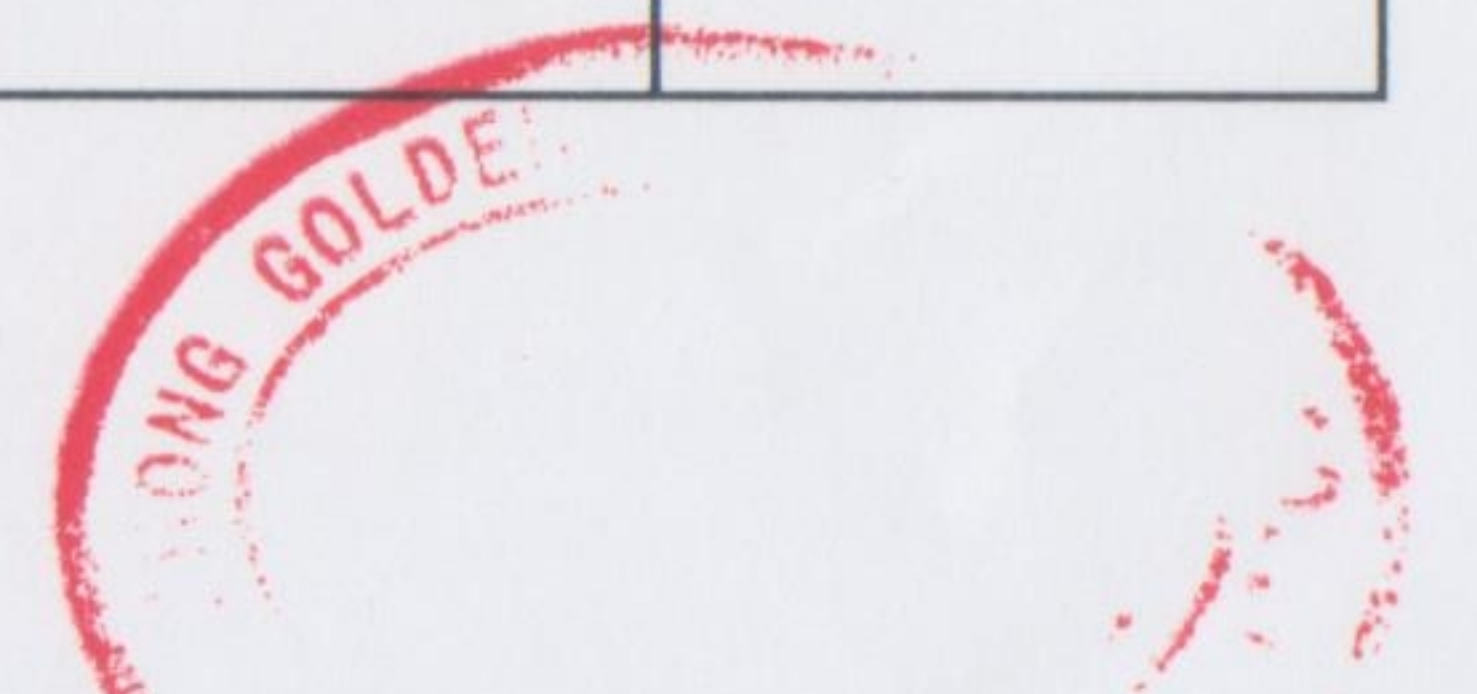


 扬中金州水务有限公司