

控制编号:Q/YZJ/C01

# 检 测 报 告

第 1 页,共 5 页

样品编号:YZ240226GW04

样品类别:管网末梢水

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918



# 检测报告

样品编号: YZ240226GW04

第2页,共5页

样品名称:管网水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:扬中二墩港汽渡

采样日期:2024.02.26

检测日期:2024.02.26

报告日期:2024.03.05

**检测依据:** 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

**检测结论:** 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人:李博明

编制日期:2024.3.5

审核人:秦燕

审核日期:2024.3.5 检测机构公章

签发人:李博明

签发日期:2024.3.5



# 检测报告

样品编号: YZ240226GW04

第 3 页,共 5 页

检测结果:			标准限值		检测依据
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)		
1 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出		GB/T5750.12-2023(5.1)
2 菌落总数	0	CFU/mL	100		GB/T5750.12-2023(4.1)
3 砷	<0.001	mg/L	0.01		GB/T5750.6-2023(9.1)
4 镉	<0.0005	mg/L	0.005		GB/T5750.6-2023(12.1)
5 铬	<0.004	mg/L	0.05		GB/T5750.6-2023(13.1)
6 铅	<0.005	mg/L	0.01		GB/T5750.6-2023(14.1)
7 汞	<0.0001	mg/L	0.001		GB/T5750.6-2023(11.1)
8 硒	<0.001	mg/L	0.01		GB/T5750.6-2023(10.1)
9 氰化物	<0.002	mg/L	0.05		GB/T5750.5-2023(7.1)
10 氟化物	0.31	mg/L	1.0		GB/T5750.5-2023(6.1)
11 硝酸盐(以 N 计)	1.77	mg/L	10		GB/T5750.5-2023(8.1)
12 三氯甲烷	0.0173	mg/L	0.06		GB/T5750.8-2023(4.1)
13 四氯化碳	<0.0001	mg/L	0.002		GB/T5750.8-2023(4.1)
14 色度(铂钴色度单位)	<5		15		GB/T5750.4-2023(4.1)
15 浑浊度	0.20	NTU	1		GB/T5750.4-2023(5.1)
16 臭和味	无		无异臭、异味		GB/T5750.4-2023(6.1)
17 肉眼可见物	无		无		GB/T5750.4-2023(7.1)
18 铝	0.051	mg/L	0.2		GB/T5750.6-2023(4.1)
19 铁	<0.10	mg/L	0.3		GB/T5750.6-2023(5.1)
20 锰	<0.05	mg/L	0.1		GB/T5750.6-2023(6.1)
21 铜	<0.05	mg/L	1.0		GB/T5750.6-2023(7.1)
22 锌	<0.05	mg/L	1.0		GB/T5750.6-2023(8.1)

扬  
金  
州  
水  
务  
有  
限  
公  
司

扬中金州水务有限公司化验中心


# 检测报告

样品编号: YZ240226GW04

第 4 页,共 5 页

检测结果:			标准限值	检测依据
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)	
23 氯化物	30.8	mg/L	250	GB/T5750.5-2023(5.1)
24 硫酸盐	23.6	mg/L	250	GB/T5750.5-2023(4.3)
25 溶解性总固体	164	mg/L	1000	GB/T5750.4-2023(11.1)
26 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	123	mg/L	450	GB/T5750.4-2023(10.1)
27 PH	7.72		不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T5750.4-2023(8.1)
28 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	1.05	mg/L	3	GB/T5750.7-2023(4.1)
29 总α放射性	0.0020	Ba/L	0.5	GB/T5750.13-2023(4.1)
30 总β放射性	0.0367	Ba/L	1.0	GB/T5750.13-2023(5.1)
31 游离氯	0.6	mg/L	0.3~4(出厂水); ≥0.05(管网末梢水)	GB/T5750.11-2023(4.2)
32 氨(以 N 计)	<0.025	mg/L	0.5	GB/T5750.5-2023(11.3)
33 大肠埃希氏菌	未检出	MPN/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2023(7.1)

以下空白

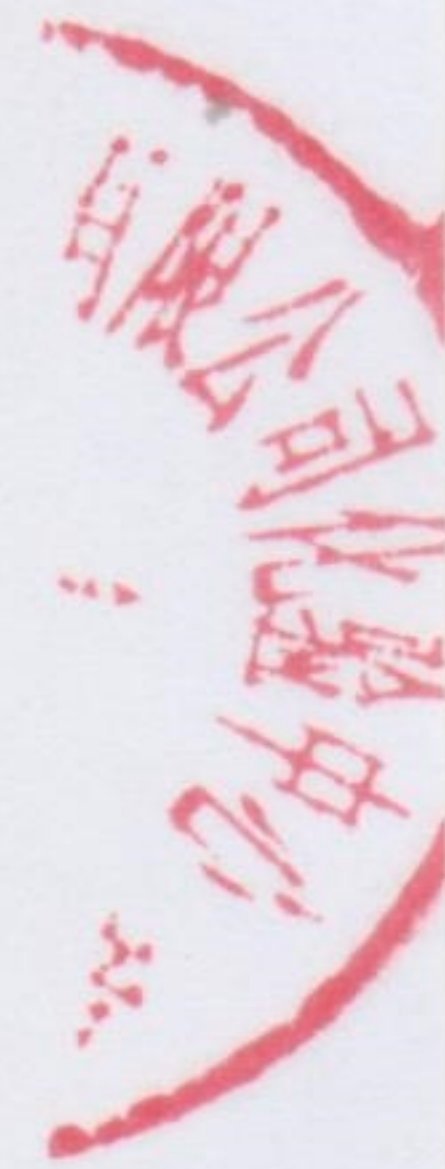

# 说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。